



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2136 / 28.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - CUIED**

Comandă analiză: 762/22.07.2021

Data recoltării: 22.07.2021 ora 10:00

Data intrării în laborator: 22.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,89	≤ 5
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,13	minim 0,1 maxim 0,5
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	32	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	20	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

**Coordonator laborator**

**Responsabil analiză microbiologie**

**Responsabil analiză chimie**

Dr. Petrușel Ioan

Dr. Maghiar Cornel

Dr. Chimist Jurcă Paven Claudia

IRCA PAVEN CLAUDIA  
Chimist  
Cod parafă: 570076

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2135 / 28.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - HODIS**

Comandă analiză: 762/22.07.2021

Data recoltării: 22.07.2021 ora 10:00

Data intrării în laborator: 22.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,56	≤ 5
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,14	minim 0,1 maxim 0,5
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	27	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	25	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standerdelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Dr. Petrușel Ioan

Responsabil analiză microbiologică

Dr. Maghiar Cornel

Responsabil analiză chimie

Dr. Chimist Jurcă Paven Claudia

JURCĂ-PAVEN CLAUDIA

Cod parafă: 570076

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2134 / 28.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - BARSĂ**

Comandă analiză: 762/22.07.2021

Data recoltării: 22.07.2021 ora 09:30

Data intrării în laborator: 22.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,49	≤ 5
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,13	minim 0,1 maxim 0,5
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	30	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	41	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standerdelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Dr. Petrușel Ioan

Responsabil analiză microbiologică

Dr. Maghiar Cornel

Responsabil analiză chimie

Dr. Chimist Jurcă Paven Claudia

JURCĂ-PAVEN CLAUDIA

Cod parafă: 570076

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2133 / 28.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - BUTENI**

Comandă analiză: 762/22.07.2021

Data recoltării: 22.07.2021 ora 09:00

Data intrării în laborator: 22.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,35	≤ 5
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,30	minim 0,1 maxim 0,5
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	32	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	27	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

**Coordonator laborator**

Dr. Petrușel Ioan

**Responsabil analiză microbiologică**

Dr. Maghiar Cornel

**Responsabil analiză chimie**

Dr. Chimist Jurcă Paven Claudia

JURCĂ PAVEN CLAUDIA

Cod parafă: 570076

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2132 / 28.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - SALAJENI**

Comandă analiză: 762/22.07.2021

Data recoltării: 22.07.2021 ora 08:10

Data intrării în laborator: 22.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,65	≤ 5
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,13	minim 0,1 maxim 0,5
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	25	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	20	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standerdelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Dr. Petrușel Ioan

Responsabil analiză microbiologică

Dr. Maghiar Cornel

Responsabil analiză chimie

Dr. Chimist Jurcă Paven Claudia

JURCĂ-PAVEN CLAUDIA

Cod parafă: 570075

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2131 / 28.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - SEBIS**

Comandă analiză: 762/22.07.2021

Data recoltării: 22.07.2021 ora 08:00

Data intrării în laborator: 22.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,45	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,12	minim 0,1 maxim 0,5
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	18	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	10	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Dr. Petrușel Ioan

Responsabil analiză microbiologie

Dr. Maghiar Cornel

Responsabil analiză chimie

Dr. Chimist Jurcă Paven Claudia

JURCĂ PAVEN CLAUDIA  
Chimist  
Cod parafă: 570076

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2054 / 19.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - CUIED**

Comandă analiză: 710/14.07.2021

Data recoltării: 14.07.2021 ora 08:55

Data intrării în laborator: 14.07.2021 ora 12:30

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea IESIRE REZERVOR

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,37	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,18	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	50	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	46	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Dr. Petrusel Ioan

Responsabil analiză microbiologie

Dr. Maghiar Cornel

Responsabil analiză chimie

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

Dr. PETRUSEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
Cod 080604

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 51441

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2053 / 19.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - HODIS**

Comandă analiză: 710/14.07.2021

Data recoltării: 14.07.2021 ora 08:50

Data intrării în laborator: 14.07.2021 ora 12:30

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea IESIRE REZERVOR

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,49	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,20	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	32	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	25	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

**Coordonator laborator**

**Responsabil analiză microbiologică**

**Responsabil analiză chimie**

Dr. Petrusel Ioan

Dr. Maghiar Cornel

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

P. PETRUSEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 080601

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 516441

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2052 / 19.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - BARSĂ**

Comandă analiză: 710/14.07.2021

Data recoltării: 14.07.2021 ora 08:45

Data intrării în laborator: 14.07.2021 ora 12:30

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea lesire REZERVOR

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,70	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,29	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	24	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	17	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Dr. Petrusel Ioan

Dr. PETRUSEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 080601

Responsabil analiză microbiologie

Dr. Maghiar Cornel

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 3 6441

Responsabil analiză chimie

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2051 / 19.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - BUTENI**

Comandă analiză: 710/14.07.2021

Data recoltării: 14.07.2021 ora 08:40

Data intrării în laborator: 14.07.2021 ora 12:30

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea lesire REZERVOR

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,07	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,31	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	35	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	31	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

**Coordonator laborator**

Dr. Petrusel Ioan

**Responsabil analiză microbiologică**

Dr. Maghiar Cornel

**Responsabil analiză chimie**

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

PETRUȘEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 030371

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 51441

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.  
Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2050 / 19.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - SALAJENI**

Comandă analiză: 710/14.07.2021

Data recoltării: 14.07.2021 ora 08:35

Data intrării în laborator: 14.07.2021 ora 12:30

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea IESIRE REZERVOR

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,13	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,28	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	27	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	20	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

**Coordonator laborator**



**Responsabil analiză microbiologie**

**Responsabil analiză chimie**

Dr. Petrusel Ioan

Dr. Maghiar Cornel

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia



BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.  
Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 2049 / 19.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - SEBIS**

Comandă analiză: 710/14.07.2021

Data recoltării: 14.07.2021 ora 08:30

Data intrării în laborator: 14.07.2021 ora 12:30

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea lesire REZERVOR

Caracteristica proba:

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,52	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,23	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	20	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	15	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standerdelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Dr. Petrusel Ioan

Dr. PETRUSEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 030301

Responsabil analiză microbiologie

Dr. Maghiar Cornel

Dr. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 57441

Responsabil analiză chimie

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 1969 / 13.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - CUIED**

Comandă analiză: 663/07.07.2021

Data recoltării: 07.07.2021 ora 09:30

Data intrării în laborator: 07.07.2021 ora 11:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea IESIRE REZERVOR

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	2,12	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,11	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	50	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	62	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuată corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Dr. Petrusel Ioan

Responsabil analiză microbiologie

Dr. Maghiar Cornel

Responsabil analiză chimie

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

Dr. PETRUȘEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
# COD 080601

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 515141



BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 1968 / 13.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - HODIS**

Comandă analiză: 663/07.07.2021

Data recoltării: 07.07.2021 ora 09:50

Data intrării în laborator: 07.07.2021 ora 11:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea IESIRE REZERVOR

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate	SR EN ISO 7027/2001	1,78	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,16	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	27	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	40	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Responsabil analiză microbiologică

Responsabil analiză chimie

Dr. Petrusel Ioan

Dr. Maghiar Cornel

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

Dr. PETRUSEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
CUI 080601

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
CUI 51441



BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 1967 / 13.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - BARSA**

Comandă analiză: 663/07.07.2021

Data recoltării: 07.07.2021 ora 10:05

Data intrării în laborator: 07.07.2021 ora 11:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea IESIRE REZERVOR

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate(UNT)	SR EN ISO 7027/2001	1,88	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,13	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	39	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	45	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standerdelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

### Coordonator laborator

Dr. Petrusel Ioan

Dr. PETRUSEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
Cod 080601

### Responsabil analiză microbiologie

Dr. Maghiar Cornel

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 516441

### Responsabil analiză chimie

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

Paven



BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 1965 / 13.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - SALAJENI**

Comandă analiză: 663/07.07.2021

Data recoltării: 07.07.2021 ora 08:45

Data intrării în laborator: 07.07.2021 ora 11:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea lesire REZERVOR

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate(UNT)	SR EN ISO 7027/2001	1,04	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,15	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	30	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	18	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standerdelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Responsabil analiză microbiologie

Responsabil analiză chimie

Dr. Petrusel Ioan

Dr. Maghiar Cornel

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

Dr. PETRUȘEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
Cod 080601

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 51441



Paven

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 1964 / 13.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal:

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - SEBIS**

Comandă analiză: 663/07.07.2021

Data recoltării: 07.07.2021 ora 08:20

Data intrării în laborator: 07.07.2021 ora 11:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea lesire REZERVOR

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate(UNT)	SR EN ISO 7027/2001	1,50	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,12	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	25	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	20	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametri efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator



Dr. Petrusel Ioan

Responsabil analiză microbiologică

Dr. Maghiar Cornel

Responsabil analiză chimie

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

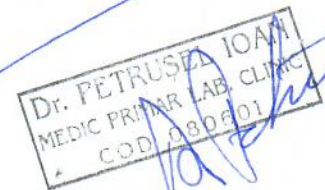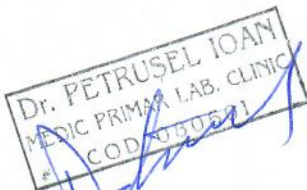

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.  
Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 1903 / 05.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal: 01/05.07.2021

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - CUIED**

Comandă analiză: 633/01.07.2021

Data recoltării: 01.07.2021 ora 09:35

Data intrării în laborator: 01.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate(UNT)	SR EN ISO 7027/2001	1,75	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,32	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	17	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	10	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Responsabil analiză microbiologie

Responsabil analiză chimie

Dr. Petrusel Ioan

Dr. Maghiar Cornel

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 513441



Dr. Iacob Cristiana Maria  
medic primar  
medicină de laborator  
Cod AL0622

DR. PETRUSEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 080601

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 1902 / 05.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal: **01/01.07.2021**

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - HODIS**

Comandă analiză: 633/01.07.2021

Data recoltării: 01.07.2021 ora 09:50

Data intrării în laborator: 01.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate(UNT)	SR EN ISO 7027/2001	1,63	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,34	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	22	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	20	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Responsabil analiză microbiologie

Responsabil analiză chimie

Dr. Petrusel Ioan

Dr. Maghiar Cornel

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar Laborator Clinic  
Cod 511441



Dr. Iacob Cristiana Maria  
medic primar  
medicină de laborator  
Cod AT0622

DR. PETRUSEL IOAN  
ML. S.P. LAB. CLINIC  
COD 090601

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 1901 / 05.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal: **01/01.07.2021**

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - BARSA**

Comandă analiză: 633/01.07.2021

Data recoltării: 01.07.2021 ora 10:05

Data intrării în laborator: 01.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate(UNT)	SR EN ISO 7027/2001	1,77	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,3	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	33	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	21	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

**Coordonator laborator**

Dr. Petrusel Ioan


**Responsabil analiză microbiologie**

Dr. Maghiar Cornel

**Responsabil analiză chimie**

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 51441



Dr. Iacob Cristiana Maria  
medic primar  
medicină de laborator  
Cod AT0622



BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 1900 / 05.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal: 01/01.07.2021

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - BUTENI**

Comandă analiză: 633/01.07.2021

Data recoltării: 01.07.2021 ora 09:15

Data intrării în laborator: 01.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate(UNT)	SR EN ISO 7027/2001	1,23	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,5	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	21	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	17	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standerdelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

**Coordonator laborator**

Dr. Petrusel Ioan

**Responsabil analiză microbiologie**

Dr. Maghiar Cornel

**Responsabil analiză chimie**

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod 513441

Dr. Iacob Cristiana Maria  
medic primar  
medicină de laborator  
Cod A10622



DR. PETRUSEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 080601

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 1899 / 05.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal: **01/01.07.2021**

Proveniența: **SC TERMO-CONSTRUCT SA SEBIȘ - SALAJENI**

Comandă analiză: 633/01.07.2021

Data recoltării: 01.07.2021 ora 08:45

Data intrării în laborator: 01.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate(UNT)	SR EN ISO 7027/2001	1,63	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,32	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	30	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	23	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standardelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Dr. Petrusel Ioan

Responsabil analiză microbiologică

Dr. Maghiar Cornel

Responsabil analiză chimie

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

DR. MAGHIAR CORNEL  
Medic primar laborator clinic  
Cod SI 5441



DR. PETRUSEL IOAN  
MEDIC PRIMAR LAB. CLINIC  
COD 080601

BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.  
Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate

Dr. Iacob Cristiana Maria  
medic primar  
medicină de laborator  
Cod SI 10622





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD  
310036-Arad, str. Andrei Șaguna, nr. 1-3  
Tel. 0257. 254. 438 ; Fax: 0257. 230. 010  
web: www.dsparad.ro, e-mail: secretariat@dsparad.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 34651

LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE  
IN SĂNĂTATE PUBLICĂ DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC  
CHIMIE SANITARĂ ȘI TOXICOLOGIE  
ARAD Str. Feleacului Nr. 1 Tel. 0257-280719

## BULETIN DE ANALIZĂ NR. 1898 / 05.07.2021

Al probei Apă potabilă

Prezentată: **SUSAN ALIN**

Proces Verbal: **01/01.07.2021**

Proveniența: **SEBIS**

Comandă analiză: 633/01.07.2021

Data recoltării: 01.07.2021 ora 08:30

Data intrării în laborator: 01.07.2021 ora 12:00

Felul sursei și locul recoltării: Apă rețea Intrare rețea

Nr. Crt.	Parametru	Metoda de analiză	Valori obținute	Valori CMA
1	Turbiditate(UNT)	SR EN ISO 7027/2001	1,09	$\leq 5$
2	Clor rezidual	SR EN ISO 7393-1/2002	0,25	$\geq 0,1 - \leq 0,5$
3	Bacterii coliforme(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
4	Escherichia coli(UFC/100 ml)	SR EN ISO 9308-1:2015	0	0
5	Enterococi intestinali (UFC/100 ml)	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
6	Numar de colonii la 22° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	32	Nici o modificare anormală
7	Numar de colonii la 37° C (UFC/1 ml)	SR EN ISO 6222:2004	25	Nici o modificare anormală

Proba a fost recoltată conform standerdelor SR EN ISO 19485/2007 și SR EN ISO 5667-3/2018 (Prelevarea, conservarea, manipularea probelor de apă).

Proba pentru parametrii efectuați corespunde legii privind calitatea apei Nr. 458/2002 modificată și completată de legea 311/2004

Coordonator laborator

Responsabil analiză microbiologie

Responsabil analiză chimie

Dr. Petrusel Ioan

Dr. Maghiar Cornel

Dr. Chimist JURCA PAVEN  
Claudia

Dr. Legeb-Cristiana Maria  
medic primar  
de laborator  
Cod AI0622



BA 19-01

Exemplarul nr 1

Interzisă multiplicarea parțială a buletinului de analiză.

Prezentul buletin de analiză se referă doar la probele analizate