



Capitala Virtuală de Suporturi: 2000000000
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ

Arad, Calea Șiriei FN, tel: 0728881460, e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Aprobat,
Director General,
ing. Borha Gheorghe Vasile

Avizat,
Director Tehnic,
ing. Varga Florin

17067/31.07.2023

BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. 712 / Data emiterii: 28.07.2023

Comandă externă nr. 85 / din: 25.07.2023

Data intrării probei în laborator: 25.07.2023

Data prelevării: 25.07.2023

Cod probă: 1941

Client/beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA

Proba prelevată de către beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA

Responsabil prelevare, conservare, transport probă: SÂRB DANIEL

Proba acceptată și supus analizei: 0,7 L

Locul prelevării: Apă Potabilă, Ieșire Rezervor SEBIȘ

Perioada executării determinărilor: 25 - 28.07.2023

Nr. ieșire document: 1039

Denumirea încercării	Metoda de analiză	Unitatea de măsură	Valori obținute	Valori max. admise ¹⁾
Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	1,20	5
Clor rezidual liber	SR EN ISO 7393-2/2018	mg/l	0,16	min. 0,10 ; max 0,50
Nr.de colonii la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Nr.de colonii la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2004	număr / 100 ml	0	0

Note:

1. Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detecție.
2. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba supusă încercării.
3. Este interzisă reproducerea totală sau parțială a Buletinului de Analiză fără acordul laboratorului.
4. Depășirile se evidențiază în text prin umbrire.
5. Incertitudinea extinsă se declară la cererea clientului.
6. ¹⁾ - conform Ordonanței Guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.
7. * - metodă necertificată.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB0015 0061 5694 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ

Arad, Calea Șiriei FN, tel: 0728881460, e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Concluzii: Proba pentru parametrii efectuați **corespunde** ordonanței guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.

Responsabil analize chimice,

ing. Borlan Ioana Gina

Responsabil analize bacteriologice,

biolog Bejan Laura

Șef Laborator,
biolog Alexa Ana





Logo of SR AC (SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR EN ISO 45001) and TeNet.


fax: +40 257 270 981
apacan@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ
Arad, Calea Șiriei FN, tel: 0728881460, e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Aprobat,
Director General,
ing. Borha Gheorghe Vasile

Avizat,
Director Tehnic,
ing. Varga Florin

14067/31.07.23

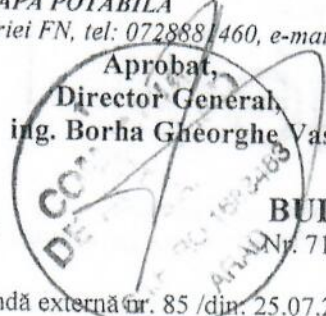

BULETIN DE ANALIZĂ
Nr. 713 / Data emiterii: 28.07.2023

Comandă externă nr. 85 / din: 25.07.2023
Data intrării probei în laborator: 25.07.2023
Data prelevării: 25.07.2023
Cod probă: 1942
Client/beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA
Proba prelevată de către beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA
Responsabil prelevare, conservare, transport probă: SÂRB DANIEL
Proba acceptată și supus analizei: 0,7 L
Locul prelevării: Apă Potabilă, Ieșire Rezervor SĂLĂJENI
Perioada executării determinărilor: 25 – 28.07.2023
Nr. ieșire document: 1040

Denumirea încercării	Metoda de analiză	Unitatea de măsură	Valori obținute	Valori max. admise ¹⁾
Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	1,12	5
Clor rezidual liber	SR EN ISO 7393-2/2018	mg/l	0,16	min. 0,10 ; max 0,50
Nr.de colonii la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Nr.de colonii la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2004	număr / 100 ml	0	0

Note:

1. Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detecție.
2. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba supusă încercării.
3. Este interzisă reproducerea totală sau parțială a Buletinului de Analiză fără acordul laboratorului.
4. Depășirile se evidențiază în text prin umbrire.
5. Incertitudinea extinsă se declară la cererea clientului.
6. ¹⁾ – conform Ordonanței Guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.
7. * - metodă necertificată.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1663483, ORC: JO2/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
ap@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ

Arad, Calea Șiriei FN, tel: 0728881460, e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Concluzii: Proba pentru parametrii efectuați **corespunde** ordonanței guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.

Responsabil analize chimice,

ing. Borlan Ioana Gina

Responsabil analize bacteriologice,

biolog Bejan Laura

Șef Laborator,
biolog Alexa Ana





Lab. de Analiză și Cercetare în Inginerie
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ

Arad, Calea Șiriei FN, tel: 0728881460, e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Aprobat,
Director General,
ing. Borha Gheorghe Vasile

Avizat,
Director Tehnic,
ing. Varga Florin

BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. 714 / Data emiterii: 28.07.2023

14067/31.07.23

Comandă externă nr. 85 /din: 25.07.2023
Data intrării probei în laborator: 25.07.2023
Data prelevării: 25.07.2023
Cod probă: 1943
Client/beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA
Proba prelevată de către beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA
Responsabil prelevare, conservare, transport probă: SÂRB DANIEL
Proba acceptată și supus analizei: 0,7 L
Locul prelevării: Apă Potabilă, ieșire Rezervor BÂRSA
Perioada executării determinărilor: 25 – 28.07.2023
Nr. ieșire document: 1041

Denumirea încercării	Metoda de analiză	Unitatea de măsură	Valori obținute	Valori max. admise ¹⁾
Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	0,992	5
Clor rezidual liber	SR EN ISO 7393-2/2018	mg/l	0,19	min. 0,10 ; max 0,50
Nr.de colonii la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Nr.de colonii la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2004	număr / 100 ml	0	0

Note:

1. Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detecție.
2. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba supusă încercării.
3. Este interzisă reproducerea totală sau parțială a Buletinului de Analiză fără acordul laboratorului.
4. Depășirile se evidențiază în text prin umbrire.
5. Incertitudinea extinsă se declară la cererea clientului.
6. ¹⁾ – conform Ordonanței Guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.
7. * - metodă necertificată.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 848
fax: +40 257 270 981
ap@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ

Arad, Calea Șiriei FN, tel: 0728881460, e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Concluzii: Proba pentru parametrii efectuați **corespunde** ordonanței guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.

Responsabil analize chimice,

ing. Borlan Ioana Gina

Responsabil analize bacteriologice,

biolog Bejan Laura

Șef Laborator,
biolog Alexa Ana





IBAN: RO72.RNCB.0015.0061.5684.0001 - BCR



apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ

Arad, Calea Șiriei FN, tel: 0728881460, e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Aprobat,
Director General,
ing. Borha Gheorghe Vasile

Avizat,
Director Tehnic,
ing. Varga Florin

17064/31.07.23



BULETIN DE ANALIZĂ
Nr. 715 / Data emiterii: 28.07.2023

Comandă externă nr. 85 /din: 25.07.2023
Data intrării probei în laborator: 25.07.2023
Data prelevării: 25.07.2023
Cod probă: 1944
Client/beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA
Proba prelevată de către beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA
Responsabil prelevare, conservare, transport probă: SÂRB DANIEL
Proba acceptată și supus analizei: 0,7 L
Locul prelevării: Apă Potabilă, ieșire Rezervor HODIȘ
Perioada executării determinărilor: 25 – 28.07.2023
Nr. ieșire document: 1042

Denumirea încercării	Metoda de analiză	Unitatea de măsură	Valori obținute	Valori max. admise ¹⁾
Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	1,14	5
Clor rezidual liber	SR EN ISO 7393-2/2018	mg/l	0,18	min. 0,10 ; max 0,50
Nr.de colonii la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Nr.de colonii la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2004	număr / 100 ml	0	0

Note:

1. Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detecție.
2. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba supusă încercării.
3. Este interzisă reproducerea totală sau parțială a Buletinului de Analiză fără acordul laboratorului.
4. Depășirile se evidențiază în text prin umbrire.
5. Incertitudinea extinsă se declară la cererea clientului.
6. ¹⁾ – conform Ordonanței Guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.
7. * - metodă necertificată.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1583483, CRC: J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
BAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ

Arad, Calea Șiriei FN, tel: 0728881460, e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Concluzii: Proba pentru parametrii efectuați **corespunde** ordonanței guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.

Responsabil analize chimice,

ing. Borlan Ioana Gina

Responsabil analize bacteriologice,

biolog Bejan Laura

Șef Laborator,
biolog Alexa Ana





Capitala versaj și subiecte: 9.02.19.11.11.11
IBAN: RO72 2400 0015 0001 5684 0001 - BCR



Fax: +40 257 210 981
apacan@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ
Arad, Calea Șiriei FN, tel: 0728881460, e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Aprobat,
Director General,
ing. Borha Gheorghe Vasile

Avizat,
Director Tehnic,
ing. Varga Florin

17064/31.07.23

BULETIN DE ANALIZĂ
Nr. 716 / Data emiterii: 28.07.2023

Comandă externă nr. 85 /din: 25.07.2023
Data intrării probei în laborator: 25.07.2023
Data prelevării: 25.07.2023
Cod probă: 1945
Client/beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA
Proba prelevată de către beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA
Responsabil prelevare, conservare, transport probă: SÂRB DANIEL
Proba acceptată și supus analizei: 0,7 L
Locul prelevării: Apă Potabilă, Ieșire Rezervor CUIED
Perioada executării determinărilor: 25 – 28.07.2023
Nr. ieșire document: 1043

Denumirea încercării	Metoda de analiză	Unitatea de măsură	Valori obținute	Valori max. admise ¹⁾
Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	1,03	5
Clor rezidual liber	SR EN ISO 7393-2/2018	mg/l	0,18	min. 0,10 ; max 0,50
Nr.de colonii la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Nr.de colonii la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2004	număr / 100 ml	0	0

Note:

1. Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detecție.
2. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba supusă încercării.
3. Este interzisă reproducerea totală sau parțială a Buletinului de Analiză fără acordul laboratorului.
4. Depășirile se evidențiază în text prin umbrire.
5. Incertitudinea extinsă se declară la cererea clientului.
6. ¹⁾ – conform Ordonanței Guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.
7. * - metodă necertificată.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Săbin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: JO2/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5694 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 18:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ

Arad, Calea Șiriei FN, tel: 0728881460, e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Concluzii: Proba pentru parametrii efectuați **corespunde** ordonanței guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.

Responsabil analize chimice,

ing. Borlan Ioana Gina

Responsabil analize bacteriologice,

biolog Bejan Laura

Șef Laborator,
biolog Alexa Ana



fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ

Arad, Calea Șiriei FN, tel: 0728881460 e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Aprobat,
Director General,
ing. Borha Gheorghe Vasile

Avizat,
Director Tehnic,
ing. Varga Florin

14067/31.07.23

BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. 717 Data emiterii: 28.07.2023

Comandă externă nr. 85 /din: 25.07.2023
Data intrării probei în laborator: 25.07.2023
Data prelevării: 25.07.2023
Cod probă: 1946
Client/beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA
Proba prelevată de către beneficiar: SC TERMO - CONSTRUCT SA
Responsabil prelevare, conservare, transport probă: SÂRB DANIEL
Proba acceptată și supus analizei: 0,7 L
Locul prelevării: Apă Potabilă , Ieșire Rezervor PRUNIȘOR
Perioada executării determinărilor: 25 – 28.07.2023
Nr. ieșire document: 1044

Denumirea încercării	Metoda de analiză	Unitatea de măsură	Valori obținute	Valori max. admise ¹⁾
Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	0,471	5
Clor rezidual liber	SR EN ISO 7393-2/2018	mg/l	0,10	min. 0,10 ; max 0,50
Nr.de colonii la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Nr.de colonii la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	-	0	Fără modificări anormale
Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	număr / 100 ml	0	0
Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2004	număr / 100 ml	0	0

Note:

1. Rezultatele raportate ca "<" sunt sub limita de detecție.
2. Rezultatele încercărilor se referă strict la proba supusă încercării.
3. Este interzisă reproducerea totală sau parțială a Buletinului de Analiză fără acordul laboratorului.
4. Depășirile se evidențiază în text prin umbrire.
5. Incertitudinea extinsă se declară la cererea clientului.
6. ¹⁾ – conform Ordonanței Guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.
7. * - metodă necertificată.



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIFERĂ: RO 1683483, ORC: JO2/1170/21.02.1991
Capital vărsat și subscripții: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RN. B.0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanai@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00

LABORATOR APĂ POTABILĂ

Arad, Calea Șirinei FN, tel: 0728881460, e-mail: laboratorapapotabila@caarad.ro

Concluzii: Proba pentru parametrii efectuați **corespunde** ordonanței guvernului nr.7 privind calitatea apei destinate consumului uman, din 18.01.2023.

Responsabil analize chimice,

ing. Borlan Ioana Gina

Responsabil analize bacteriologice,

biolog Bejan Laura

Șef Laborator,
biolog Alexa Ana

